



시험성적서

1. 성적서번호 : CT26-043947K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 지에스칼텍스(주)
 - 주소 : 서울특별시 강남구 논현로 508 (역삼동, GS강남타워)
3. 시험기간 : 2026년 05월 15일 ~ 2026년 06월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 스트레이트 아스팔트(60~80)
6. 시험방법
 - (1) KS M ISO2592:2018
 - (2) KS M 2201:2021
 - (3) KS M 2250:2019
 - (4) KS M 2254:2007
 - (5) KS M 2252:2007
 - (6) KS M 2258:2007

확인	작성자 성명	조재원	조재원	기술책임자 성명	변경일	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2026년 06월 11일



한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 24341 강원도 춘천시 강원대학길 1 강원대학교 첨단건설기술연구소 301호 ☎ (033)811-9280

총 2페이지 중 1페이지

양식 TQP-12-01-03(1)

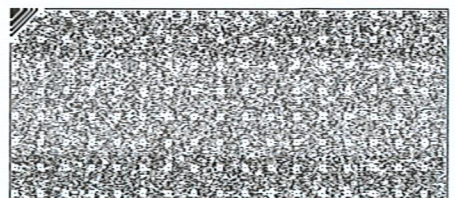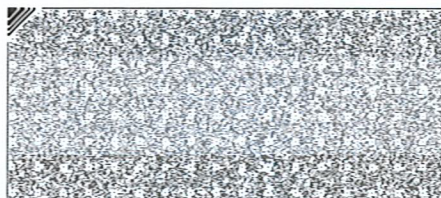

시험성적서

성적서번호 : CT26-043947K

7. 시험결과

1) 스트레이트 아스팔트(60~80)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
인화점 (C.O.C)	℃	(1)	336	-	A
아스팔트 밀도 (15 ℃)	kg/m ³	(2)	1 039		
연화점	℃	(3)	45.5		
틀루엔 가용분	%	(2)	99.91		
신도 (15 ℃)*	cm	(4)	150 이상		
침입도	1/10 mm	(5)	66		
박막가열 후 질량변화율	질량 %	(6)	0.15		
박막가열 후 침입도잔류율	%	(6)	83.2		
증발 후 침입도비	%	(2)	84.2		

* 장비 용량 초과

※ 시험장소

A : 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1, 512

———— 끝 ————





시험성적서

1. 성적서 번호 : CT26-043948K
2. 의뢰자
 - 업체명 : 지에스칼텍스(주)
 - 주소 : 서울특별시 강남구 논현로 508 (역삼동, GS강남타워)
3. 시험기간 : 2026년 05월 15일 ~ 2026년 06월 11일
4. 시험성적서의 용도 : 품질관리
5. 시료명 : 스트레이트 아스팔트(PG 64-22)
6. 시험방법
 - (1) KS F 2389:2024
 - (2) KS M ISO2592:2018
 - (3) KS F 2392:2024
 - (4) KS F 2393:2024
 - (5) KS M 2259:1980
 - (6) KS F 2390:2024

확인	작성자 성명	조재원	조재원	기술책임자 성명	변경일	
비고 : 1. 이 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 및 KOLAS 인정과 관련이 없으며, 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다.						

2026년 06월 11일




한국건설생활환경시험연구원장



결과문의 : 24341 강원도 춘천시 강원대학길 1 강원대학교 첨단건설기술연구소 301호 ☎ (033)811-9280

총 2페이지 중 1페이지

양식TQP-12-01-03(1)

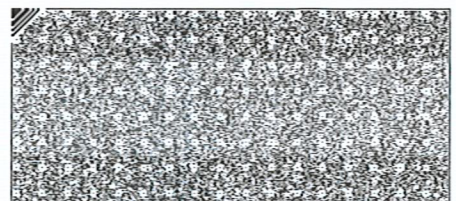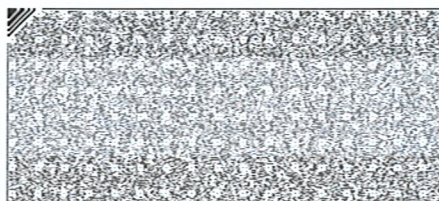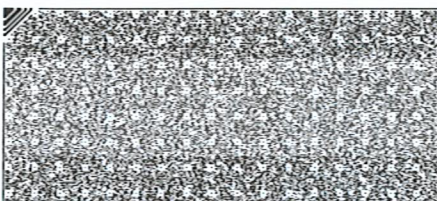

시험성적서

성적서번호 : CT26-043948K

7. 시험결과

1) 스트레이트 아스팔트(PG 64-22)

시험항목	단위	시험 방법	시험결과	비 고	시험 장소
공용성 등급 (Performance Grade)	-	(1)	PG 64-22	-	A
인화점 (C.O.C)	℃	(2)	336		
점도 (135 ℃)*	Pa·s	(3)	0.5		
G*/sin δ at 64 ℃ (Original)	kPa	(4)	1.54		
질량손실 (after RTF0)	%	(5)	-0.46		
G*/sin δ at 64 ℃ (after RTF0)	kPa	(4)	2.70		
G* · sin δ at 25 ℃ (after PAV)	kPa	(4)	4 110		
Stiffness at -12 ℃	MPa	(6)	162.0		
m-value at -12 ℃	-	(6)	0.33		

* Brookfield Viscometer, RV SC4-21

※ 시험장소

A : 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1, 512

———— 끝 ————

